

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก

การทดสอบหาค่าความถ่วงจำเพาะและการดูดซึมของมวลรวม

(Test for Specific Gravity and Absorption Aggregates)

วัตถุประสงค์

เพื่อหาค่าความถ่วงจำเพาะทั้งหมด (Bulk Specific Gravity) และความถ่วงจำเพาะปรากฏ (Apparent Specific Gravity) รวมทั้งค่าการดูดซึม (หลังการแช่น้ำไว้ 24 ชั่วโมง) ของมวลรวมละเอียด และมวลรวมหยาบ

เอกสารอ้างอิง

มาตรฐาน ASTM C127 และ C128

ทฤษฎี

ก) ความถ่วงจำเพาะของมวลรวม หมายถึง อัตราส่วนระหว่างน้ำหนักของปริมาตรเนื้อแท้ของมวลรวมต่อน้ำหนักของน้ำที่มีปริมาตรเท่ากัน โดยที่มวลรวมมีรูพรุน ความถ่วงจำเพาะของมวลรวม จึงอาจแยกออกเป็น 3 ลักษณะ คือ

1. ความถ่วงจำเพาะทั้งหมด (Bulk Specific Gravity)

เป็นอัตราส่วนระหว่างน้ำหนักของปริมาตรรวม (ที่รวมทั้งรูพรุนทั้งหมดและช่องว่างภายในของมวลรวม) ต่อน้ำหนักน้ำที่มีปริมาตรเท่ากัน

2. ความถ่วงจำเพาะปรากฏ (Apparent Specific Gravity)

เป็นอัตราส่วนของน้ำหนักของปริมาตรเนื้อแท้ของมวลรวม (ที่รวมเอารูพรุนที่น้ำเข้าไปไม่ได้ (Impermeable pores) และช่องว่างภายในของมวลรวมด้วย) ต่อน้ำหนักของน้ำที่มีปริมาตรเท่ากัน

3. ความถ่วงจำเพาะสัมบูรณ์ (Absolute or True Specific Gravity)

เป็นอัตราส่วนระหว่างน้ำหนักของปริมาตรเนื้อแท้ของมวล (ที่ไม่รวมรูพรุนและช่องว่าง) ต่อน้ำหนักน้ำที่มีปริมาตรเท่ากัน ความถ่วงจำเพาะสัมบูรณ์อาจหาได้โดยทำให้เป็นผงละเอียดที่ไม่มีช่องว่างอยู่เลย อย่างไรก็ตามความถ่วงจำเพาะสัมบูรณ์ได้ประโยชน์ในงานคอนกรีต

ความถ่วงจำเพาะของมวลรวมขึ้นอยู่กับสมบัติของแร่ธาตุที่เป็นส่วนผสมและความพรุนของก้อนมวลรวม ความชื้นอาจทำให้ความถ่วงจำเพาะของมวลรวมเปลี่ยนไปได้ ความถ่วงจำเพาะนี้ใช้ประโยชน์ในการคำนวณหาปริมาตรส่วนผสมของหินและทรายในคอนกรีต โดยใช้เป็นตัวเปลี่ยนน้ำหนักที่กำหนดให้มวลรวมเป็นปริมาตรเนื้อแท้ หรือเปลี่ยนปริมาตรเนื้อแท้ไปเป็นน้ำหนัก เพื่อหาปริมาตรมวลรวมสำหรับการผสมนั้น ๆ

ความปกติในการคำนวณปริมาตรส่วนผสมของคอนกรีต จะใช้ความถ่วงจำเพาะทั้งหมด (Bulk Specific Gravity) ของมวลที่สภาวะอิ่มตัวผิวแห้ง (Saturated surface dry)


ความถ่วงจำเพาะของมวลรวมทั่ว ๆ ไปจะมีค่าอยู่ระหว่าง 2.40-2.90

ข) การดูดซึมของมวลรวม (Absorption of Aggregates) โครงสร้างภายในก้อนวัสดุผสมประกอบด้วยเนื้อของแข็งและช่องว่าง ช่องว่างเหล่านั้นจะดูดความชื้นเข้าไปเก็บไว้ได้ การผสมคอนกรีตจึงต้องคำนึงถึงคุณสมบัติข้อนี้ด้วย เพื่อควบคุมปริมาณน้ำในส่วนผสมให้ได้ความชื้นเหลวคงที่อื่นจะทำให้คอนกรีตมีเนื้อสม่ำเสมอ

ปริมาณน้ำในมวลรวมอาจอยู่ในสภาวะใดสภาวะหนึ่งใน 4 อย่าง ดังแสดงในรูป ก

1. แห้งด้วยเตาอบ (Oven dry) ในสภาวะนี้มวลรวมสามารถดูดซึมความชื้นได้เต็มที่
2. แห้งในอากาศ (Air dry) หรือแห้งที่ผิวแต่มีความชื้นอยู่ภายในช่องว่างข้างใน ในปริมาณที่น้อยกว่าสภาวะแห้งและอิ่มตัว ดังนั้นมวลรวมจึงอาจดูดซึมได้บ้าง
3. อิ่มตัวและผิวแห้ง (Saturated surface dry) เป็นสภาวะที่ดีที่สุด โดยที่มวลรวมไม่ระคายน้ำออกหรือดูดน้ำจากคอนกรีต
4. ชื้นหรือเปียก (Damp or Wet) เป็นสภาวะที่ปริมาณความชื้นสูงมากเกินไป โดยมีน้ำหุ้มก้อนมวลรวมอยู่ด้วย

ดังนั้นการทดสอบหาการดูดซึมของมวลรวม จึงมีประโยชน์ในการหาปริมาณของน้ำที่มวลรวมคายออกมาหรือดูดซึมเข้าไปจากส่วนผสมของคอนกรีต ซึ่งทำให้เราสามารถปรับปริมาณน้ำในส่วนผสมของคอนกรีตให้เหมาะสมตามสภาวะของมวลรวมที่แท้จริง

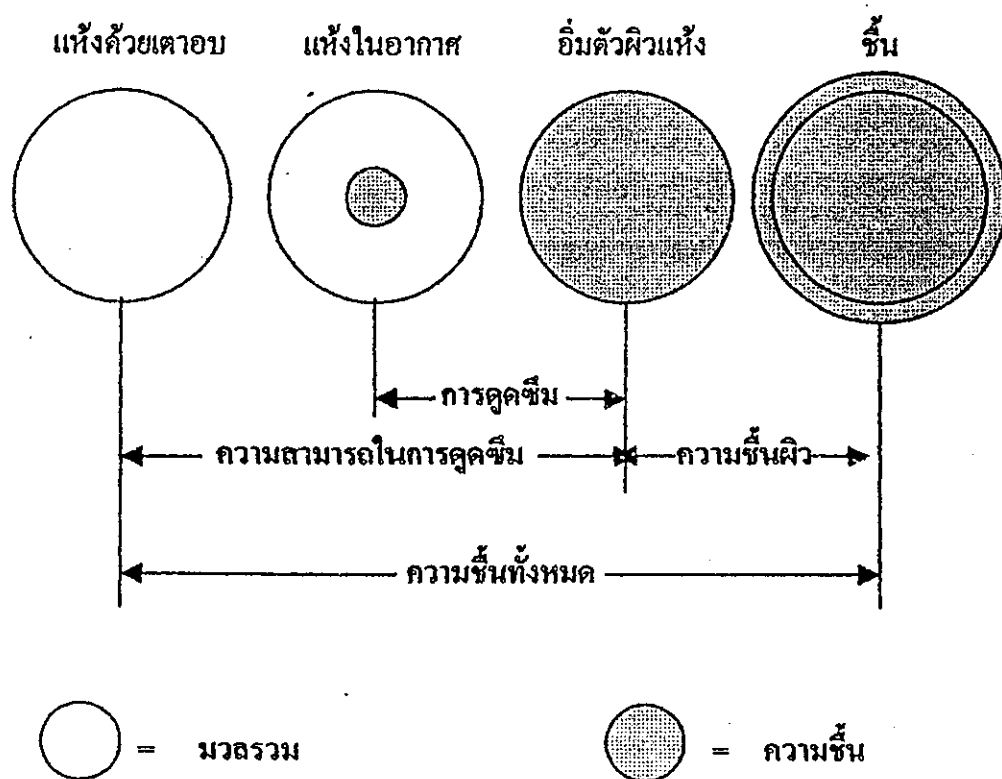

รูปที่ 21 สภาวะความเข้มของมวลรวม

ตอนที่ 1

การทดสอบหาค่าความถ่วงจำเพาะและการดูดซึมของมวลรวมละเอียด (Test for Specific Gravity and Absorption of Fine Aggregates)

วัสดุ

มวลรวมละเอียดที่ต้องการทดสอบน้ำหนักประมาณ 1,000 กรัม

เครื่องมือ

1. เครื่องชั่งที่สามารถชั่งได้ละเอียด 0.1 กรัม
2. กระบอกตวง ขนาดความจุ 500 มล.
3. กรวยโลหะ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางส่วนบน 3.75 ซม. เส้นผ่าศูนย์กลางส่วนล่าง 8.9 ซม. ความสูง 7.4 ซม. ทำด้วยแผ่นโลหะหนาประมาณ 0.9 มม.
4. เหล็กกระทุ้ง ปลายเรียบเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 ซม. น้ำหนัก 340 กรัม
5. เครื่องเป่าลม
6. ถาดโลหะ
7. เตาอบ

วิธีการทดลอง

1. นำเอามวลรวมละเอียดจากที่เก็บมาประมาณ 1,000 กรัม โดยใช้วิธีของการแบ่งสี่ (Method of Quartering) ไปอบให้แห้งในเตาอบที่อุณหภูมิ 100-110° ซ. จนน้ำหนักคงที่แล้วนำไปแช่น้ำทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง
2. หลังจากนั้นนำมวลรวมละเอียดมาทำให้โดยใช้เครื่องเป่าลม เป่ามวลรวมละเอียดให้ทั่วจนมวลรวมละเอียดนั้นแห้งสม่ำเสมอ และอยู่ในสถานะของการไหลอิสระ (Free-Flowing)
3. การทดสอบว่ามวลรวมละเอียดนั้นอยู่ในสถานะของการไหลอิสระ ทำได้โดยเทมวลรวมละเอียดนั้นลงในกรวยโลหะจนเต็ม แล้วให้เหล็กกระทุ้ง กระทุ้งเบาๆ เป็นจำนวน 25 ครั้ง จากนั้นยกกรวยขึ้นตรงๆ ในแนวตั้ง ถ้าหากว่ามวลรวมละเอียดยังมีความชื้นผิว (Surface Moisture) อยู่ มวลรวมละเอียดนั้นจะยังคงรูปร่างเป็นรูปกรวยอยู่

ในกรณีที่ยังมีความชื้นที่ผิวอยู่ ให้ใช้เครื่องเป่าลมเป่าไล่ความชื้นที่ผิวต่อไปอีก แล้วนำมวลรวมไปทดสอบในกรวยโลหะอีกเช่นเดิม ทำเช่นนี้เป็นช่วง ๆ จนกระทั่งเห็นว่าเมื่อยกกรวยขึ้นแล้ว มวลรวมละเอียดยุบตัวลงเล็กน้อย ซึ่งแสดงว่ามวลรวมละเอียดนั้นมีการไหลตัวอิสระ ไม่มี ความชื้นที่ผิว เราเรียกว่าอยู่ในสถานะอิ่มตัวผิวแห้ง (Saturated Surface - Dry)

4. จากนั้นให้เทมวลรวมละเอียดจำนวน 500 กรัม ลงไปในกระบอกตวงแล้วเติมน้ำจนถึง จีกระดับประมาณ 450 มล.

5. นำกระบอกตวงตามข้อ 4 ไปแช่ในอ่างน้ำที่ควบคุมอุณหภูมิได้คงที่ประมาณ $27^{\circ} - 1.7^{\circ}$ ซ. แล้วเขย่ากระบอกตวงเพื่อไล่ฟองอากาศออก เติมน้ำจนถึงระดับ 500 มล. แล้วจึงทิ้งไว้ให้ อุณหภูมิคงที่

6. ชั่งหาน้ำหนักของกระบอกตวง มวลรวม และน้ำทั้งหมด

7. เทมวลรวมละเอียดออกจากกระบอกตวงไปในถาดโลหะ แล้วนำไปอบในเตาอบที่ อุณหภูมิ $100 - 110^{\circ}$ ซ. จนกระทั่งได้น้ำหนักคงที่ (อบประมาณ 24 ชั่วโมง) จากนั้นทิ้งไว้ให้เย็น ประมาณ $1 - 1\frac{1}{2}$ ชั่วโมง แล้วชั่งหาน้ำหนักของมวลรวมละเอียดที่ผิวแห้ง

8. ชั่งหาน้ำหนักของกระบอกตวงที่มีน้ำที่ระดับ 500 มล. ที่อุณหภูมิประมาณ 28° ซ.

การคำนวณ

1. คำนวณหาความถ่วงจำเพาะทั้งหมด (Bulk Specific Gravity) ที่สถานะแห้งด้วยเตาอบ ได้จาก

$$\text{ความถ่วงจำเพาะทั้งหมด} = \frac{A}{B + 500 - C}$$

โดยที่ A = น้ำหนักของมวลรวมละเอียดที่แห้งด้วยเตาอบ, กรัม

B = น้ำหนักของกระบอกตวงและน้ำที่ระดับ 500 มล., กรัม

C = น้ำหนักของกระบอกตวงที่มีมวลรวมละเอียดและน้ำที่ระดับ 500 มล., กรัม

2. คำนวณหาความถ่วงจำเพาะทั้งหมด (Bulk Specific Gravity) ที่สถานะอิ่มตัวผิวแห้ง (Saturated Surface Dry Basis) ได้จาก

$$\text{ความถ่วงจำเพาะทั้งหมด (อิ่มตัวผิวแห้ง)} = \frac{500}{B + 500 - C}$$

โดยที่ B = น้ำหนักของกระบอกตวงและน้ำที่ระดับ 500 มล., กรัม
 C = น้ำหนักของกระบอกตวงที่มีมวลรวมละเอียดและน้ำที่ระดับ 500 มล., กรัม

3. คำนวณหาความถ่วงจำเพาะปรากฏ (Apparent Specific Gravity) ได้จาก

$$\text{ความถ่วงจำเพาะปรากฏ} = \frac{A}{B + A - C}$$

โดยที่ A = น้ำหนักของมวลรวมละเอียดที่แห้งด้วยเตาอบ, กรัม
 B = น้ำหนักของกระบอกตวงและน้ำที่ระดับ 500 มล., กรัม
 C = น้ำหนักของกระบอกตวงที่มีมวลรวมละเอียดและน้ำที่ระดับ 500 มล., กรัม

4. คำนวณหาร้อยละของการดูดซึม (Percentage of Absorption) ได้จาก

$$\text{การดูดซึม \%} = \frac{(500 - A) \times 100 \%}{A}$$

โดยที่ A = น้ำหนักของมวลรวมละเอียดที่แห้งด้วยเตาอบ, กรัม

ตอนที่ 2

การทดสอบหาค่าความถ่วงจำเพาะและการดูดซึมของมวลรวมหยาบ

(Test for Specific Gravity and Absorption of Coarse Aggregates)

วัสดุ

มวลรวมหยาบที่ต้องการทดสอบที่มีน้ำหนักตามเกณฑ์ดังนี้

ขนาดใหญ่สุดของมวลรวม	น้ำหนักต่ำสุด (กก.)
$\frac{1}{2}$ "	2
$\frac{3}{4}$ "	3
1"	4
1 $\frac{1}{2}$ "	5
2"	8
2 $\frac{1}{2}$ "	12
3"	18
3 $\frac{1}{2}$ "	25

เครื่องมือ

1. เครื่องชั่งที่มีความละเอียดพอเหมาะ (0.1 % ของน้ำหนัก)
2. ตะกร้าลวดเหล็ก
3. ถาดโลหะ
4. ผ้าแห้ง
5. เตาอบ

วิธีการทดลอง

1. นำมวลรวมหยาบที่เก็บมาประมาณเท่าที่ต้องการ โดยวิธีการของการแบ่งสี่ (Method of Quartering) ร่อนเอาส่วนที่ผ่านตะแกรงเบอร์ 4 ทิ้งไป
2. ถ้างมมวลรวมหยาบด้วยน้ำ เพื่อขจัดฝุ่นและสิ่งสกปรกที่ติดตามผิวของมวลรวมหยาบนั้น

3. นำมวลรวมหยาบไปอบในเตาอบให้ได้น้ำหนักคงที่ที่อุณหภูมิ 100 - 110° ซ. แล้วทิ้งไว้ให้เย็นประมาณ 1-3 ชั่วโมง
4. จากนั้นนำมวลรวมหยาบนั่นไปแช่ไว้ในน้ำเป็นเวลา 24 ชั่วโมง
5. นำเอามวลรวมหยาบแต่ละก้อนมาเช็ดถูด้วยผ้า ให้น้ำที่เกาะตามผิวของมวลรวมถูกดูดซับไป โดยที่ผิวของมวลรวมหยาบยังขึ้นอยู่ หลีกเลียงอย่าให้มีการระเหยของความชื้นในขณะที่เช็ดถู มวลรวมหยาบจะอยู่ในสถานะอิ่มตัวผิวแห้ง
6. ชั่งน้ำหนักของมวลรวมหยาบในสถานะอิ่มตัวผิวแห้ง
7. เทมวลรวมหยาบในสถานะอิ่มตัวผิวแห้งนี้ลงในตะกร้าลวดเหล็ก แล้วชั่งน้ำหนักในน้ำที่อุณหภูมิประมาณ 28° ซ.
8. จากนั้นนำเอามวลรวมหยาบนั่นไปอบในเตาอบอุณหภูมิประมาณ 100 - 110° ซ. จนได้น้ำหนักคงที่ แล้วทิ้งไว้ให้เย็นที่อุณหภูมิห้องประมาณ 1-3 ชั่วโมง จากนั้นนำไปชั่ง

การคำนวณ

1. คำนวณหาความถ่วงจำเพาะทั้งหมด (Bulk Specific Gravity) ในสถานะแห้งด้วยเตาอบได้จาก

$$\text{ความถ่วงจำเพาะทั้งหมด} = \frac{A}{B - C}$$

โดยที่ A = น้ำหนักของมวลรวมที่แห้งด้วยเตาอบ, กรัม

B = น้ำหนักของมวลรวมที่สถานะอิ่มตัวผิวแห้งที่ชั่งในอากาศ, กรัม

C = น้ำหนักของมวลรวมที่สถานะอิ่มตัวผิวแห้งที่ชั่งในน้ำ, กรัม

2. คำนวณหาความถ่วงจำเพาะทั้งหมด (Bulk Specific Gravity) ในสถานะอิ่มตัวผิวแห้ง (Saturated Surface - Dry) ได้จาก

$$\text{ความถ่วงจำเพาะทั้งหมด (อิ่มตัวผิวแห้ง)} = \frac{B}{B - C}$$

โดยที่ B = น้ำหนักของมวลรวมที่สถานะอิ่มตัวผิวแห้งที่ชั่งในอากาศ, กรัม

C = น้ำหนักของมวลรวมที่สถานะอิ่มตัวผิวแห้งที่ชั่งในน้ำ, กรัม

3. คำนวณหาความถ่วงจำเพาะปรากฏ (Apparent Specific Gravity) ได้จาก

$$\text{ความถ่วงจำเพาะ} = \frac{A}{A - C}$$

โดยที่ A = น้ำหนักของมวลรวมที่แห้งด้วยเตาอบ, กรัม

C = น้ำหนักของมวลรวมที่สภาวะอิ่มตัวผิวแห้งที่ชั่งในน้ำ, กรัม

4. คำนวณหาร้อยละของการดูดซึม (Percentage of Absorption) ได้จาก

$$\text{การดูดซึม \%} = \frac{B - A}{A} \times 100 \%$$

โดยที่ A = น้ำหนักของมวลรวมที่แห้งด้วยเตาอบ, กรัม

B = น้ำหนักของมวลรวมที่สภาวะอิ่มตัวผิวแห้งที่ชั่งในอากาศ, กรัม

ภาคผนวก ข

ปฏิบัติการทดสอบหาค่าปริมาณสารอินทรีย์สารที่ปนอยู่ในทรายผสมคอนกรีต

(Test for Organic Impurities in sand for concrete) : ASTM : C 40-79

วัตถุประสงค์

เพื่อทดสอบหาปริมาณอินทรีย์สารที่ปนอยู่ในทรายสำหรับผสมคอนกรีต ทั้งนี้เนื่องจากอินทรีย์สารวัตถุบางชนิด แม้จะเพียงน้อยนิดก็อาจทำให้ซีเมนต์มอร์ต้าหรือคอนกรีตแข็งตัวช้าลงกว่าปกติ หรืออาจไม่แข็งตัวเลยก็ได้ จนเป็นเหตุให้ความแข็งแรงลดลงไปอย่างมาก ประกตินทรีย์สารดังกล่าวจะเกิดในรูปของสารจำพวกฟิซที่คุ้นเคยแล้ว มักจะพบในทรายบดมากกว่าทรายแม่น้ำ

วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง

1. ทราย
2. ขวดแก้วใส ขนาดประมาณ 350 มล.
3. น้ำยาโซเดียมไฮดรอกไซด์ชนิดเจือจาง 3 % (โดยน้ำหนัก)
4. เกลีสป็น
5. แลบสีมาตรฐาน หรือสารละลายสีมาตรฐานสำหรับเปรียบเทียบ


ขั้นตอนการทดลองแบบทดสอบสีมาตรฐาน (Colorimeter Test)

1. นำทรายมาจากแหล่งต่าง ๆ ตามความต้องการ ควรมีความชื้นเพียงเล็กน้อยแต่อย่าชื้นมากจนเปียก เพราะจะทำให้ด้วยสำหรับทดสอบอ่อนกำลัง แต่ถ้าทรายแห้งเกินไปพวกสารอินทรีย์อาจสูญหายไปบ้าง
2. เททรายที่จะทดสอบลงในขวดแก้วสูงประมาณ 1/3 ของขวด จากนั้นจึงเติมน้ำยาโซเดียมไฮดรอกไซด์ลงไปให้ท่วมทราย และสูงเลยทรายไปประมาณ 1/2 เท่าของความสูงของทราย
3. ตั้งขวดแก้วใสดังกล่าวไว้เฉย ๆ เป็นเวลา 24 ชม. จึงบันทึกสีของเหลวไว้เพื่อนำไปเปรียบเทียบกับตัวอย่างที่ให้สีมาตรฐาน หากต้องการความรวดเร็วอาจประมาณผลได้จากการตั้งทิ้งไว้แล้วไม่น้อยกว่า 4 ชม.

หมายเหตุ ประกิตของเหลวจะมีสีเหลือง ทรายสะอาด ของเหลวจะมีสีเหลืองอ่อนมาก และยิ่งสกปรกก็จะมีสีแก่หรือเข้มขึ้นตามลำดับ

ขั้นตอนการทดลองแบบวัดการตกตะกอน (Sedimentation Test) (ASTM : 33-84)

1. เตรียมทรายที่จะทดสอบเช่นเดียวกับการเตรียมการทดสอบมาตรฐาน พร้อมกับเตรียมสารละลายของเกลือ โดยใช้อัตราส่วนน้ำ 0.5 ลิตรต่อเกลือ 1 ช้อนชา
2. เททรายที่จะทดสอบลงในขวดแก้วใสให้ได้สูงประมาณ 5 ซม. จากนั้นเทสารละลายของเกลือที่เตรียมไว้ลงไป จนกระทั่งความสูงของสารละลายท่วมทราย และสูงเลยขึ้นไปเหนือทรายอีกประมาณ 5 ซม.
3. เขย่าขวดแก้วใสดังกล่าวไปมาอย่างแรงๆ 30 วินาที จากนั้นจึงตั้งขวดแก้วใสทิ้งไว้ 1-3 ชม. วัสดุจำพวกแร่ที่มีความละเอียดมาก ๆ ที่เกาะอยู่บริเวณผิวเม็ดทราย เช่น ดิน ฝุ่น ซึ่งละลายหลุดจากเม็ดทราย ให้วัดความหนาของตะกอนดังกล่าว หากคิดเป็นอัตราส่วนเทียบกับความหนาของทรายที่อยู่ข้างใต้แล้วเกินกว่า 5 % แสดงว่า ทรายมีความสกปรกมากหากนำไปผสมคอนกรีต สารเหล่านี้จะลอยตัวขึ้นมาบนผิวคอนกรีต อาจทำให้เกิดการแตกร้าวได้เมื่อคอนกรีตแห้ง

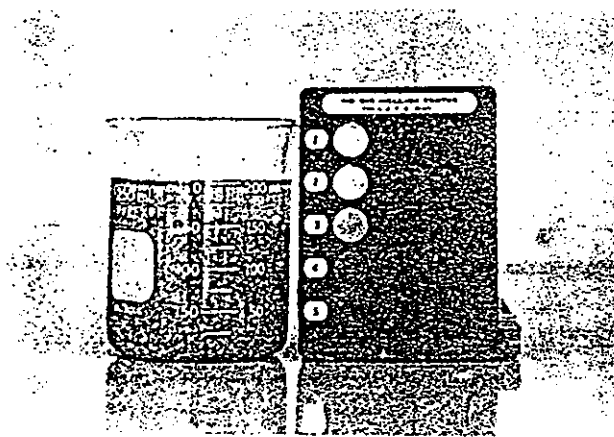

รูปที่ 22 การทดสอบความสะอาดของทราย

ภาคผนวก ก

ปฏิบัติการทดสอบหาส่วนขนาดละเอียดและมวลรวมหยาบ

(Sieve Analysis of Fine and Coarse Aggregate)

: ASTM : C 136-84

วัตถุประสงค์

เพื่อทดสอบหาขนาดของมวลรวมละเอียด โดยใช้ตะแกรงขนาดมาตรฐานสำหรับหาค่าพิสัยความละเอียด (Fineness modulus) ซึ่งเป็นดัชนีที่เป็นปฏิภาคโดยประมาณกับขนาดเฉลี่ยของอนุภาคในมวลรวมที่กำหนดให้ นั่นคือ มวลรวมยิ่งหยาบค่าพิสัยความละเอียดก็ยิ่งสูงขึ้น

วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง

1. มวลรวมละเอียด คือ ทราย ประมาณ 500 กรัม
2. มวลรวมหยาบ คือ หินหรือกรวด ประมาณ 1,000 กรัม
3. ตะแกรงขนาดมาตรฐานเบอร์ 4 หรือ 3/16", 8, 16, 30, 50 และ 100 สำหรับทราย
4. ตะแกรงมาตรฐานขนาด 3", 2 1/2", 2", 1 1/2", 1", 3/4", 1/2", 3/8" และ No. 4 สำหรับหินหรือกรวด
5. เครื่องเขย่าตะแกรง ชนิดมอเตอร์หรือมือหมุนสำหรับทราย
6. เครื่องเขย่าตะแกรง ชนิดมอเตอร์สำหรับหินหรือกรวด
7. ตาชั่งขนาดใหญ่ วัดได้ละเอียดถึง 0.1 %
8. เตาอบที่สามารถควบคุมอุณหภูมิได้

ขั้นตอนการทดลอง

- ◆ การหาส่วนขนาดละเอียดของทราย

1. เตรียมทรายสำหรับทดสอบด้วยการตรวจดูว่าชื้นหรือไม่ ประคิควรเป็นทรายที่แห้ง หากชื้นเกินไปควรอบเสียก่อน

2. เตรียมชุดของตะแกรงด้วยการทำความสะอาด ไม่ให้ฝุ่นผงค้างอยู่ภายในช่องซึ่งน้ำหนักตะแกรงทุกขนาดและบันทึกไว้ พร้อมกับจัดเรียงซ้อนตามลำดับ พร้อมภาคลงอยู่ล่างสุด

3. ค่อย ๆ เททรายที่เตรียมพร้อมไว้แล้วลงในชุดตะแกรงปิดฝาให้แน่นสนิท แล้วนำไปเข้าเครื่องเขย่า จับเวลาประมาณ 10 นาที

4. ถึงขนาดนี้ทรายที่มีขนาดเม็ดต่าง ๆ จะถูกแยกแยะ ไปอยู่ในตะแกรงขนาดต่าง ๆ เช่นกัน ให้นำตะแกรงที่มีทรายค้างอยู่นั้นไปชั่ง และจดบันทึกไว้อีกครั้งหนึ่งแล้วคำนวณหาค่าพิสัยความละเอียดต่อไป

★ การหาส่วนขนาดละเอียดของหิน

1. เตรียมหินสำหรับทดลอง หากเป็นหินขนาดเล็กคือมีขนาดโตสุดไม่เกิน 1" ให้ใช้ประมาณ 5 กก. แต่หากเป็นหินใหญ่ควรใช้ประมาณ 20 กก.

2. ดำเนินการทดลองเช่นเดียวกับการทดลองของทราย ตั้งแต่ข้อ 2-4

หมายเหตุ :

1. ค่าพิสัยความละเอียดของมวลรวม จะหาได้จากผลรวมของอัตราที่ค้างอยู่บนตะแกรงทั้งหมดหารด้วย 100

$$(\text{Sand}) \text{ F.M.} = \frac{(\text{Cumulative \% retained})}{100}$$

$$(\text{Coarse}) \text{ F.M.} = \frac{(\text{Cumulative \% retain, including No. 4 + 500})}{100}$$

2. ทรายทั่วไปแบ่งออกเป็นทรายละเอียดมาก ทรายละเอียด และทรายหยาบแต่ละชนิดมีค่าพิสัยความละเอียดแตกต่างกัน ดังนี้

ทรายละเอียดมาก	ค่า F.M.	=	0.50-1.50
ทรายละเอียด	ค่า F.M.	=	1.50-2.50
ทรายหยาบ	ค่า F.M.	=	2.50-3.50

สำหรับทรายที่ใช้ในงานคอนกรีตควรมีค่าพิสัยความละเอียดอยู่ระหว่าง 2.30-3.10

3. หิน หรือกรวดที่ใช้ในงานคอนกรีต ควรมีค่าพิสัยความละเอียดระหว่าง 5.50-8.00

4. ในการทำ Mix Design ใช้ค่า F.M. ของทรายเป็นหลัก เนื่องจากมีผลทาง Workability มาก ทรายที่มีความละเอียดมาก (F.M. ต่ำ) จะทำงานได้ดีกว่าค่า F.M. ของทรายที่ใช้จริง ๆ จะต้อง

ไม่ต่างจากที่กำหนดใน Mix Design เกินกว่า 0.2 เพราะจะทำให้ไม่เป็นที่ยอมรับ F.M. ของกรวด หินไม่ใช่ใน Mix Design

5. นอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบการเรียงตัวของมวลรวมว่า เหมาะสมหรือไม่จากการพล็อตกราฟของ grading curve และเทียบกับเส้นกราฟมาตรฐาน

ตารางแสดงมาตรฐานส่วนกละของมวลรวม

ก. สำหรับมวลรวมละเอียด (ทราย)

ขนาดของตะแกรง	ค่าอัตราส่วนร้อยละของน้ำหนักที่ผ่านตะแกรง
3/8"	100
No. 4	95-100
No. 8	80-100
No. 16	50-85
No. 30	25-60
No. 50	10-30
No. 100	2-10

ข. สำหรับมวลรวมหยาบ (หินหรือกรวด)

ขนาดตะแกรง ขนาดของมวลรวมหยาบ	ค่าอัตราส่วนร้อยละของน้ำหนักที่ผ่านตะแกรง						
	3/8"	No. 4	No. 8	No. 16	No. 30	No. 50	No. 100
1"	95-100	-	35-70	-	10-30	0-5	-
1"	100	95-100	-	25-60	-	0-10	0-5
3/4"	-	100	90-100	-	20-55	0-10	0-5
1/2"	-	-	100	90-100	40-70	0-15	0-5

ตารางที่ 19 แสดงมาตรฐานส่วนกละของมวลรวม

ภาคผนวก ง

การทำการผสม และการทำก้อนตัวอย่าง

การทำการผสมคอนกรีต

วัตถุประสงค์

เพื่อตรวจสอบว่าส่วนผสมคอนกรีตที่ถูกออกแบบไว้นั้น มีคุณสมบัติต่าง ๆ เช่น ค่ายุบตัว, เวลาการแข็งตัว, ปริมาณอากาศ ตามที่ต้องการหรือไม่ การทดสอบแต่ละอย่างที่จะกล่าวต่อไปนี้ ผู้ออกแบบส่วนผสมคอนกรีตจะเลือกทดสอบเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานเท่านั้น

มาตรฐานที่ใช้

ASTM C 192


Standard Method of MAKING AND CURING CONCRETE TEST
SPECIMENTS IN THE LABORATORY

วิธีการทดสอบ

หลังจากออกแบบส่วนผสมคอนกรีตเรียบร้อยแล้ว นำส่วนผสมที่ได้มาทำการชั่งน้ำหนัก ซีเมนต์ หิน ทราย รวมทั้งวัดปริมาตรน้ำและน้ำยา ตามส่วนผสม โดยต้องคำนวณปรับน้ำหนักของ หิน ทราย ตามค่าความชื้นในสภาพที่เป็นจริง เสร็จแล้วนำวัตถุดิบดังกล่าวเทใส่โม

โมที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ คือ โมแบบ Tilt

ก่อนที่จะผสมคอนกรีตใช้จริงควรผสมมอร์ต้าเคลือบไม้ก่อน เพื่อส่วนผสมคอนกรีตที่ผสม ถูกต้อง และเพื่อให้วัตถุดิบทั้งหมดผสมเข้ากันได้ดี ลำดับการใส่วัตถุดิบจึงมีความสำคัญ โดยจะใส่ หิน ปูนซีเมนต์ ทราย น้ำตามลำดับ ถ้ามีการใช้น้ำยาผสมคอนกรีตจะผสมน้ำยากับน้ำแล้วเท ส่วนผสมใส่ในโม

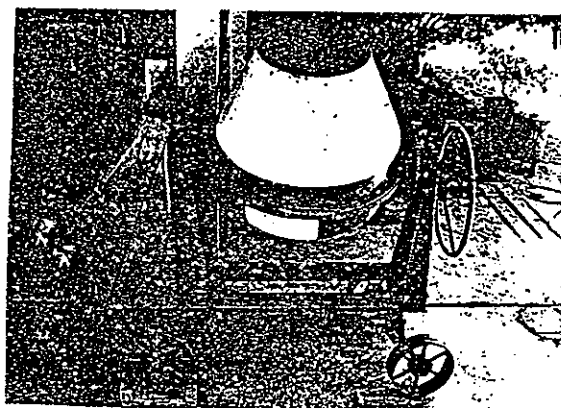

โมแบบ Tilt


รูปที่ 23 ลักษณะเครื่องผสมคอนกรีตที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ

การทำก้อนตัวอย่าง

คอนกรีตที่เหมาะสมสำหรับงานก่อสร้าง นอกจากมีความเหลวที่จะเทได้แล้ว เมื่อเป็นคอนกรีตที่แข็งตัวแล้วยังต้องสามารถรับกำลังอัดได้ตามต้องการ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีอย่างยี่ห้อที่จะต้องมีการเก็บก้อนตัวอย่าง และนำมาทดสอบตามเวลาต่าง ๆ ที่ได้กำหนด

ก้อนตัวอย่างในงานคอนกรีตที่ใช้ในประเทศไทย มีดังนี้

1. ตัวอย่างรูปลูกบาศก์ขนาด $15 \times 15 \times 15$ ซม.
2. ตัวอย่างรูปทรงกระบอกเส้นผ่าศูนย์กลาง 15 ซม. สูง 30 ซม.
3. ตัวอย่างรูปคานขนาด $15 \times 15 \times 60$ ซม.

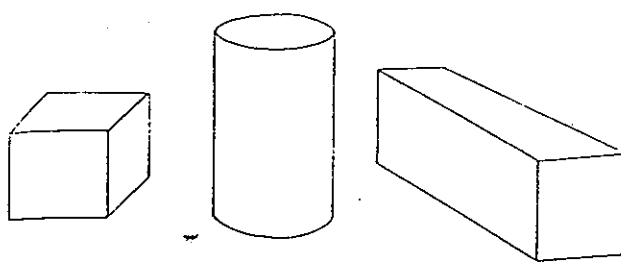

ตัวอย่างรูปลูกบาศก์ ตัวอย่างรูปทรงกระบอก ตัวอย่างรูปคาน

รูปที่ 24 ลักษณะก้อนตัวอย่าง


การทำก้อนตัวอย่างรูปทรงลูกบาศก์มาตรฐานที่ใช้

BS 1881 : PAT / RT 3

Method of MAKING AND CURING TEST SPECIMENS

อุปกรณ์

- 1) แบบหล่อก้อนตัวอย่างรูปทรงลูกบาศก์ 15 x 15 x 15 ซม.
- 2) เหล็กดำ หน้าตัดสี่เหลี่ยมจตุรัส ขนาดพื้นที่หน้าตัด 1 ตารางนิ้ว
- 3) ช้อนตัก, เกรียงเหล็ก

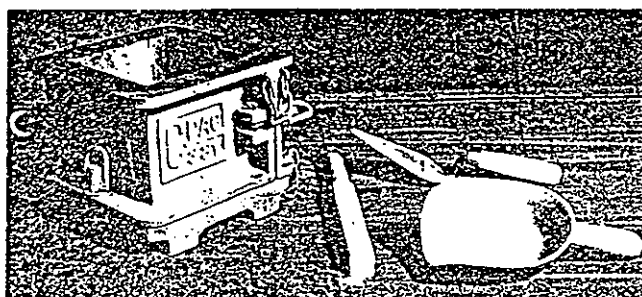

รูปที่ 25 อุปกรณ์ทำก้อนตัวอย่าง รูปทรงลูกบาศก์

วิธีทำ

- 1) ทำความสะอาดแบบหล่อตัวอย่าง แล้วทาน้ำมันที่ผิวภายในทุกด้าน
- 2) ตักคอนกรีตใส่แบบ โดยแบ่งเป็น 3 ชั้นเท่า ๆ กัน แต่ละชั้นตักด้วยเหล็กดำ 35 ที
- 3) เมื่อตักชั้นสุดท้ายเสร็จ ปาดผิวหน้าให้เรียบ
- 4) การทดสอบกำลังอัดคอนกรีต

ภาคผนวก จ

การทดสอบค่าการยุบตัว

การทดสอบค่าการยุบตัว

วัตถุประสงค์

เพื่อหาความสามารถไหลได้ หรือความสามารถในการเทคอนกรีตลงแบบ

มาตรฐานที่ใช้


ASTM C 143

Standard Test Method of

SLUMP OF PORTLAND CEMENT CONCRETE

อุปกรณ์

- 1) โคนรูปทรงกรวยตัด เส้นผ่าศูนย์กลางด้านบน 10 ซม. และด้านล่าง 20 ซม. สูง 30 ซม. มีหูจับและแผ่นเหล็กยื่นออกมาให้เท่าเหยียบทั้ง 2 ข้าง
- 2) เหล็กค้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 16 มิลลิเมตร ยาว 60 ซม. ปลายกลมมน
- 3) แผ่นเหล็กสำหรับรอง
- 4) ช้อนตัก เกรียงเหล็ก ตลับเมตรหรือไม้วัด

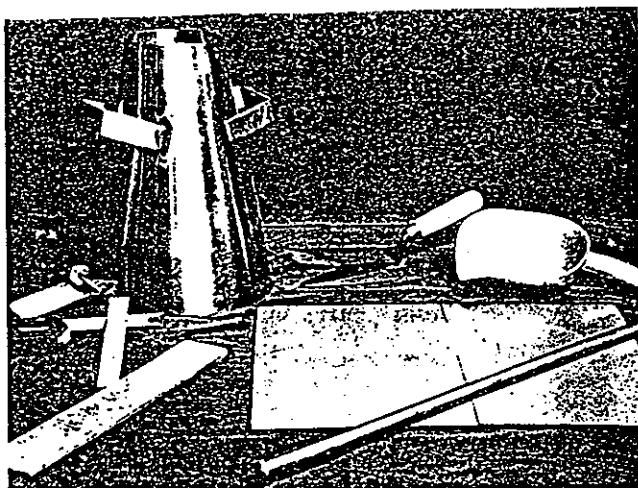

รูปที่ 26 อุปกรณ์ทดสอบค่ายุบตัว

วิธีทดสอบ

1) นำกรวยเหล็กสำหรับวัดการยุบตัว (Slump Cone) มาทำให้เปียกชื้นเสียก่อน แล้วนำไปวางบนแผ่นเหล็ก โดยเอาปลายตัดที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่กว่าให้อยู่ด้านล่าง ยึดกรวยเหล็กให้แน่น โดยเอาเท้าทั้งสองข้างเหยียบที่เหยียบไว้

2) นำคอนกรีตที่ต้องการทดสอบหาค่าการยุบตัวเทลงไปในกรวยเหล็ก ให้ได้ปริมาตรประมาณ $\frac{1}{3}$ ของปริมาตรของกรวยเหล็ก (ชั้นแรกจะสูงประมาณ 67 มม.) แล้วกระทุ้งให้ลึกถึงแผ่นเหล็ก จำนวน 25 ครั้ง

3) เติมคอนกรีตลงไปในกรวยเหล็กอีกประมาณ $\frac{1}{3}$ ของปริมาตร (เติมให้สูงถึงระดับประมาณ 155 มม.) แล้วกระทุ้งให้ทั่ว 25 ครั้ง โดยให้ปลายเหล็กกระทุ้งถึงผิวบนของคอนกรีตชั้นแรกเท่านั้น


4) เติมคอนกรีตลงไปในกรวยเหล็กอีกจนเต็ม แล้วกระทุ้งให้ทั่ว 25 ครั้ง โดยให้ปลายเหล็กกระทุ้งถึงผิวบนของคอนกรีตชั้นที่สองเท่านั้น หากระดับของคอนกรีตต่ำกว่ากรวย

5) ปาดคอนกรีตที่ผิวบนของกรวยเหล็ก โดยใช้ส่วนยาวของเหล็กกระทุ้ง ค่อย ๆ หมุนเลื่อนไปจนผิวเรียบ

6) ยกกรวยเหล็กในแนวตั้งอย่างระมัดระวังและสม่ำเสมอ โดยใช้เวลาในการยกประมาณ 5-10 วินาที คอนกรีตจะยุบตัวลง

7) วัดค่าการยุบตัวของคอนกรีต โดยวัดค่าความแตกต่างระหว่างความสูงของกรวยเหล็กและความสูงของคอนกรีตที่ยุบตัวลงไป (วัดที่แนวแกนตั้ง)

หมายเหตุ : ระยะเวลาในการทดสอบทั้งหมดตั้งแต่เริ่มใส่คอนกรีตจนกระทั่งยกกรวยเหล็กออกควรอยู่ในระยะเวลา $2\frac{1}{2}$ นาที

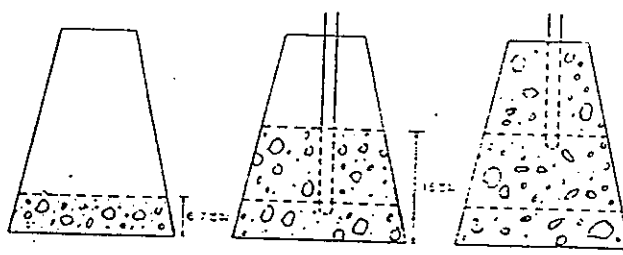

รูปที่ 27 ปริมาณคอนกรีตที่ใส่ในโคนและการวัด

ภาคผนวก จ
การทดสอบกำลังอัดคอนกรีต

มาตรฐานที่ใช้สำหรับตัวอย่างทรงลูกบาศก์

BS 1881 : PART 4

Method of

TESTING CONCRETE FOR STRENGTH

วิธีการทดสอบ

1. นำก้อนตัวอย่างวางกึ่งกลางของแท่นทดสอบ โดยให้แกนอยู่ในแนวศูนย์กลางของแท่งกด
2. เปิดเครื่องทดสอบ โดยในการทดสอบนี้จะต้องควบคุมน้ำหนักที่กดให้มีอัตราสม่ำเสมอ อัตราที่ใช้คือ 1.4 - 3.4 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรต่อวินาที
3. กดก้อนตัวอย่างจนแตก บันทึกค่าน้ำหนักที่ได้
4. นำค่าน้ำหนัก และพื้นที่หน้าตัดที่หน้าตัดที่ได้มาหาค่ากำลังอัดประลัย

$$\text{กำลังอัดประลัยของคอนกรีต} = \frac{\text{น้ำหนักกดประลัย}}{\text{พื้นที่หน้าตัดของก้อนตัวอย่าง}}$$

หน่วยที่ใช้ทั่วไป คือ

1. กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร (ksc.)
2. นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร (N/mm²)